


Hammershøj Fjernvarme A.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2022-2023

Brændselsfordeling i procent

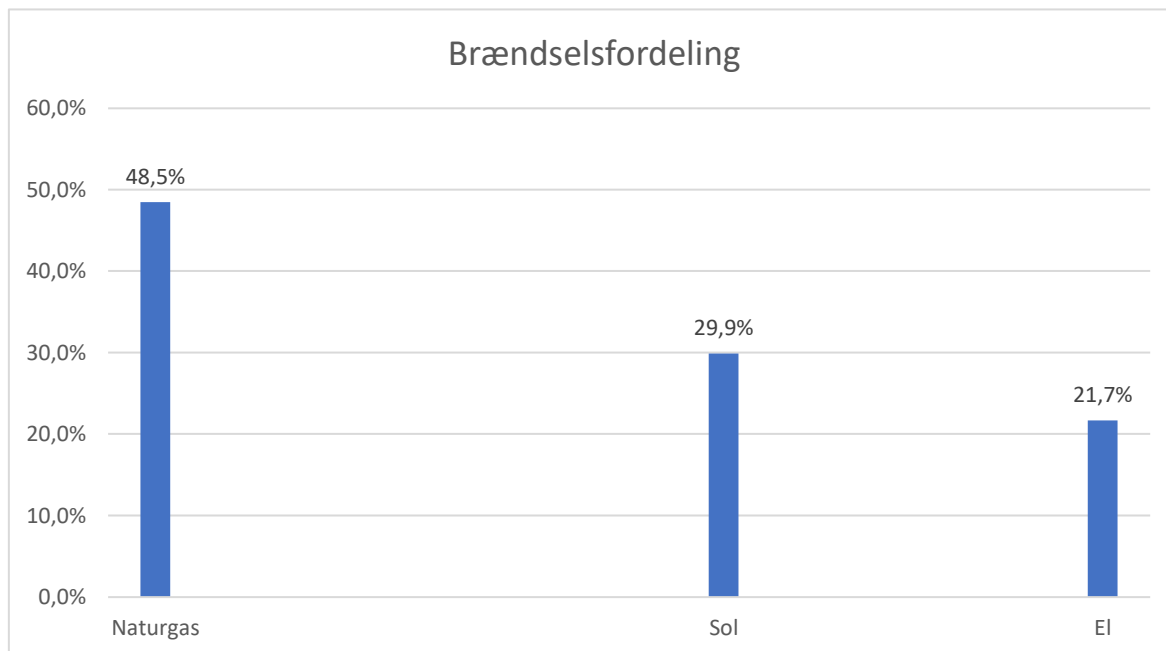

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

51,5%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	25,1	kg/GJ	90,3	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	3,2	g/GJ	11,6	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,4	g/GJ	1,6	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	25,3	kg/GJ	91,1	g/kWh
Udledning af SO ₂	0,2	g/GJ	0,9	mg/kWh
Udledning af Nox	16,8	g/GJ	60,4	mg/kWh
Inddata periode: 01.07.2022-30.06.2023				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Hammershøj Fjernvarme A.m.b.a
CVR-nr.	23067919
Adresse	Hylde Alle 10, 8830 Tjele
Telefon	86 65 24 02
Mail	orumvarme@mail.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%


Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering**Gul****Rangeringsmodellens grænseværdier**

Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe

Lavere CO2e-udledning end et gasfyr

Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:**DK1**

58 kg CO2-eq/GJ

14 kg CO2-eq/GJ